



案内図 S=1/10,000

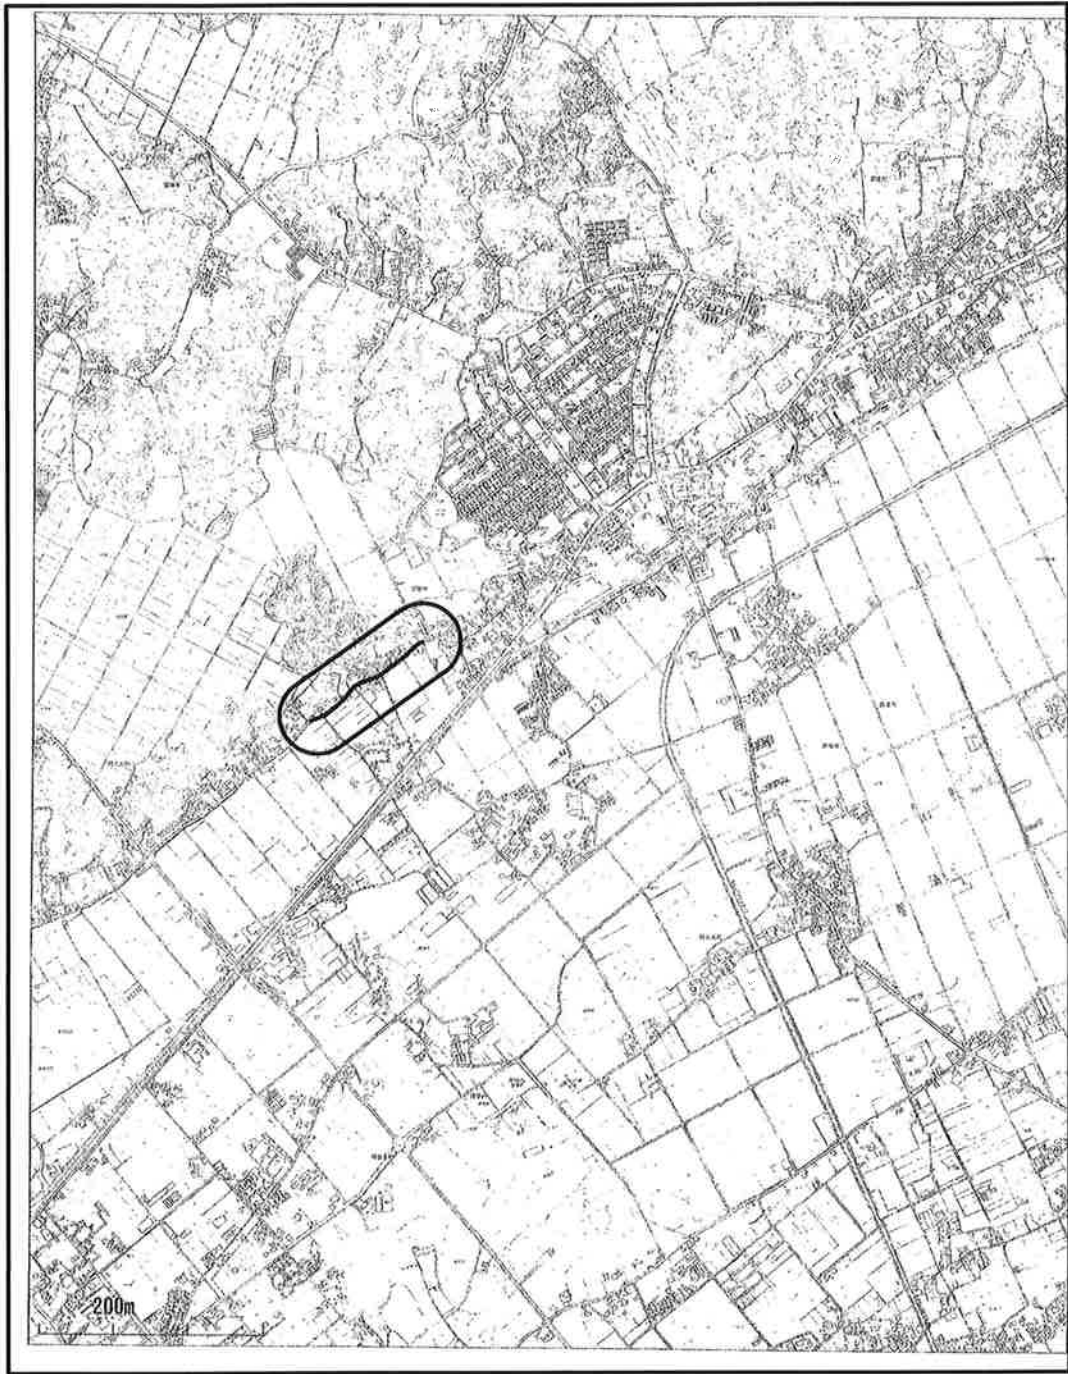


管網図 S=1/5,000

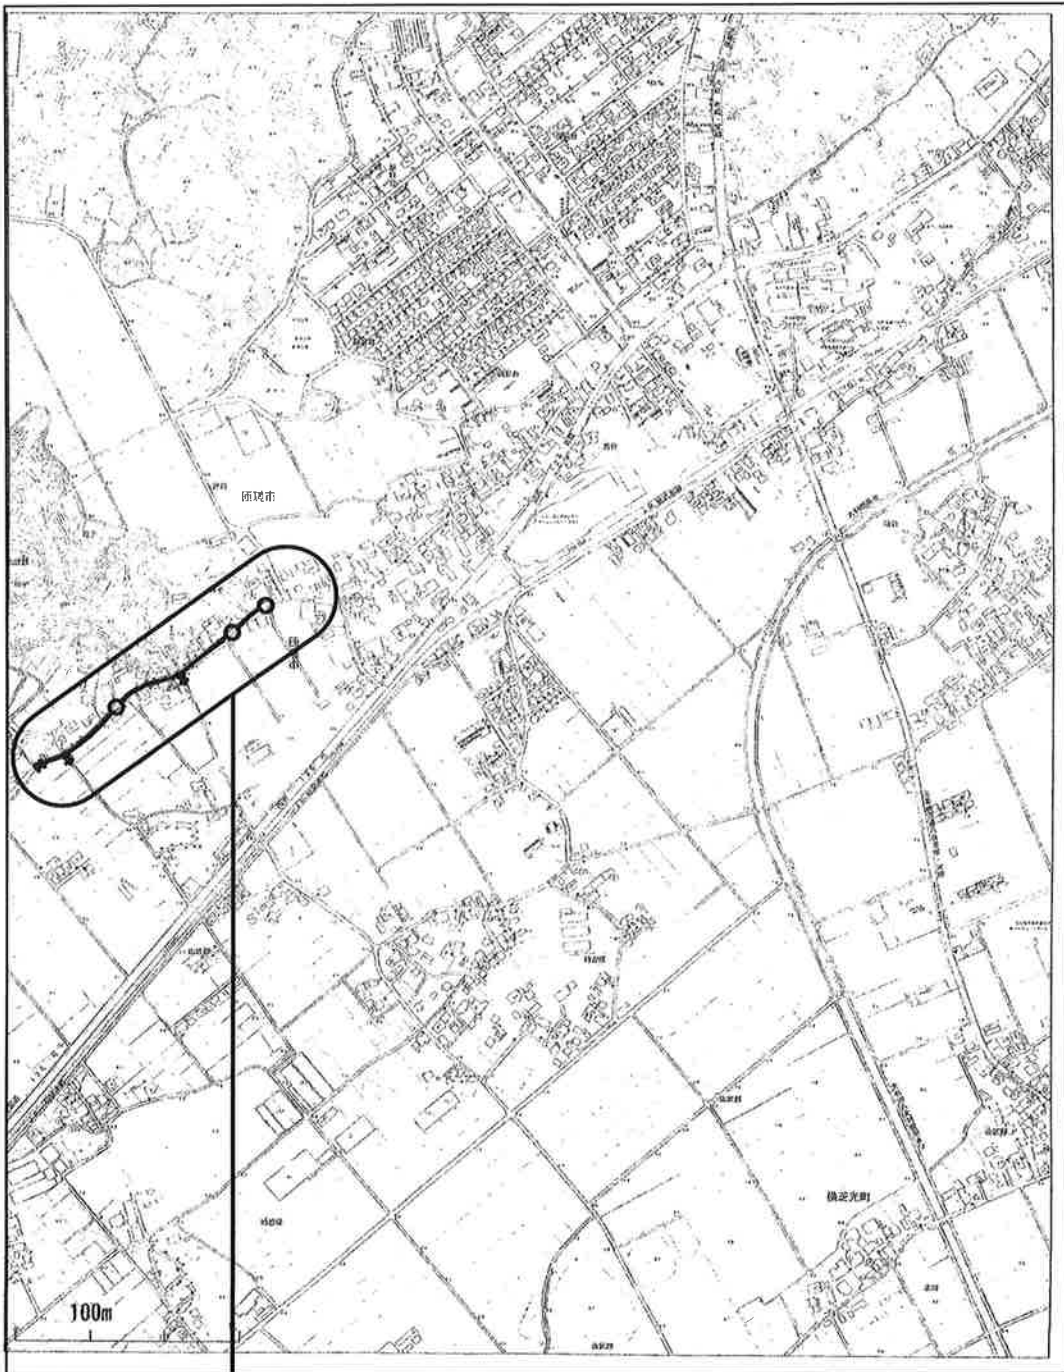

工事ヶ所

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匝瑳市飯倉地先		
図面名称	案内図・管網図		
葉中	11 葉 中 1	縮尺	1/10,000
			1/5,000
竣工		工事番号	
図面番号	八匠水道企業団		

配水管平面図 s=1/500









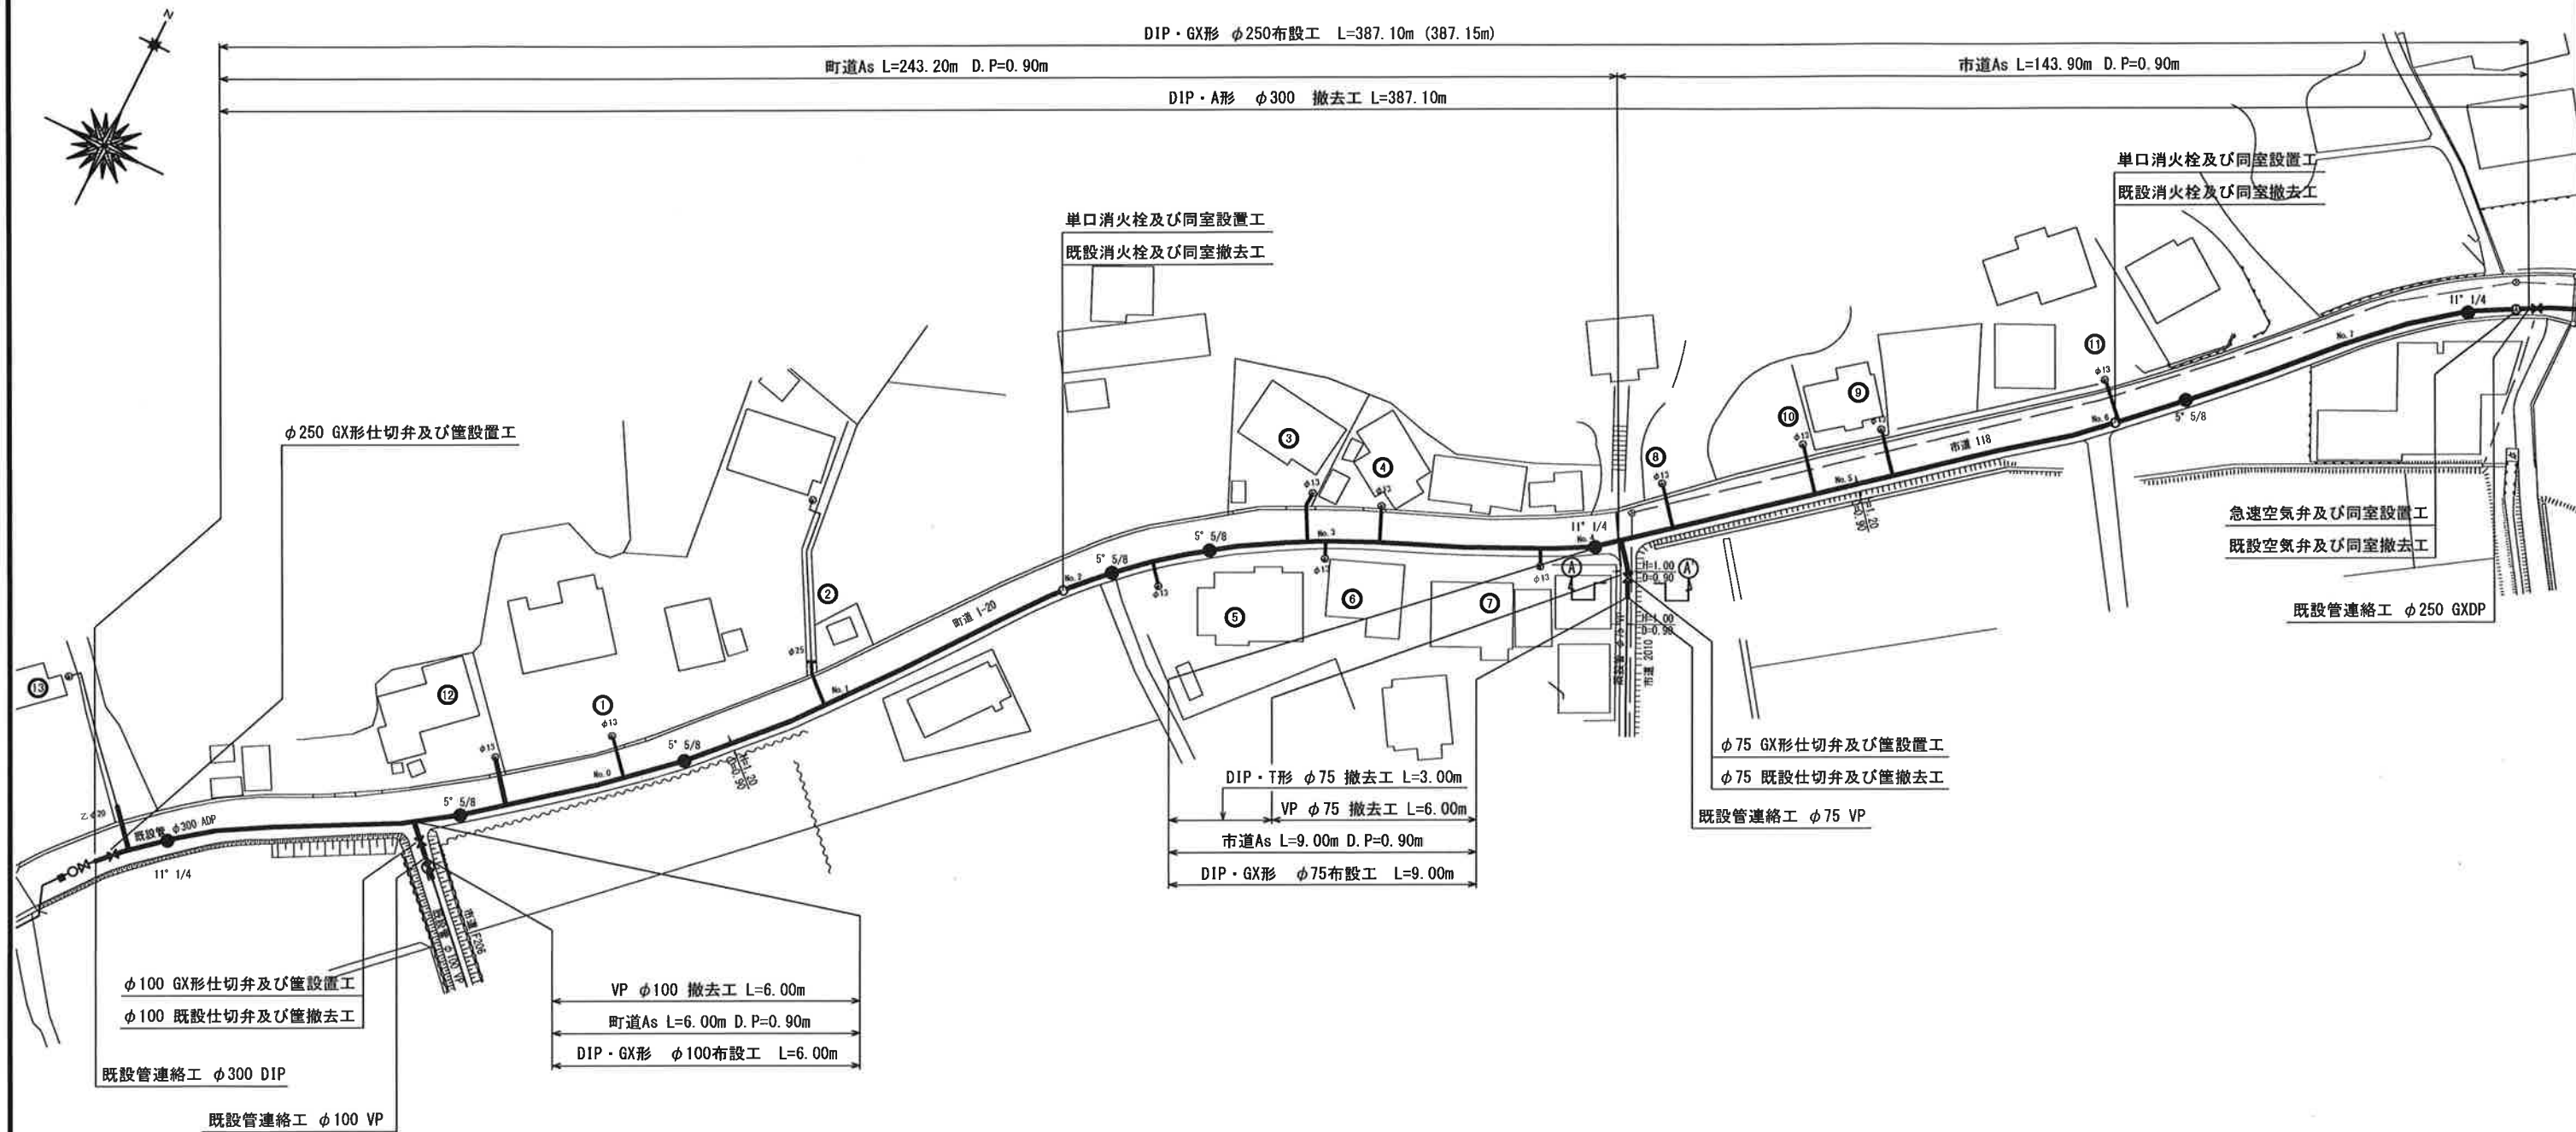


布設工集計表

口 径	名 称	管 種	舗装構成	新設管土被	布設延長	撤去管種	撤去延長	仕切弁設置	消火栓設置	空気弁設置	備 考
φ 250 布設 L=387.10m 撤去 L=387.10m	布設替	GX	市道As	0.9	143.90	DIP	143.90	1 【1】	1(単口) 【 1 】	1 【 1 】	既設管連絡工 φ250 GXDP - 1
	布設替	GX	町道As	0.9	243.20	DIP	243.20	1	1(単口) 【 1 】		既設管連絡工 φ300 DIP - 1
φ 100 布設 L=6.00m 撤去 L=6.00m	布設替	GX	町道As	0.9	6.00	VP	6.00	1 【1】			既設管連絡工 φ100 VP - 1
	布設替	GX	市道As	0.9	9.00	DIP	3.00	1 【1】			既設管連絡工 φ75 VP - 1
φ 75 布設 L=9.00m 撤去 L=9.00m	布設替	GX	市道As	0.9	9.00	VP	6.00				
	布設替	GX	市道As	0.9	9.00	DIP	3.00				


工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匠達市飯倉地先		
図面名称	配水管平面図 (1/3)		
業 中	11 葉 中 2	縮 尺	1 / 500
竣 工		工事番号	
図面番号	八匠水道企業団		

横断面図 $s=1/100$




工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匠達市飯倉地先		
図面名称	横断面図(本設)		
葉中	11 葉 中 3	縮尺	1 / 100
竣工	工事番号		
図面番号	八匠水道企業団		

配管詳細図 S=NONE SCALE




A 部詳細図 S=NONE





※ ()内は管実長を示す。

B部詳細図 S=NONE



※ ()内は管実長を示す。

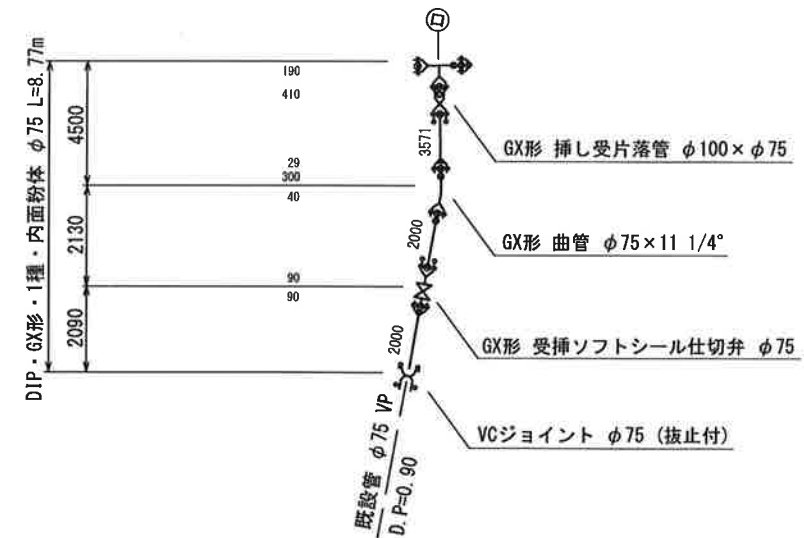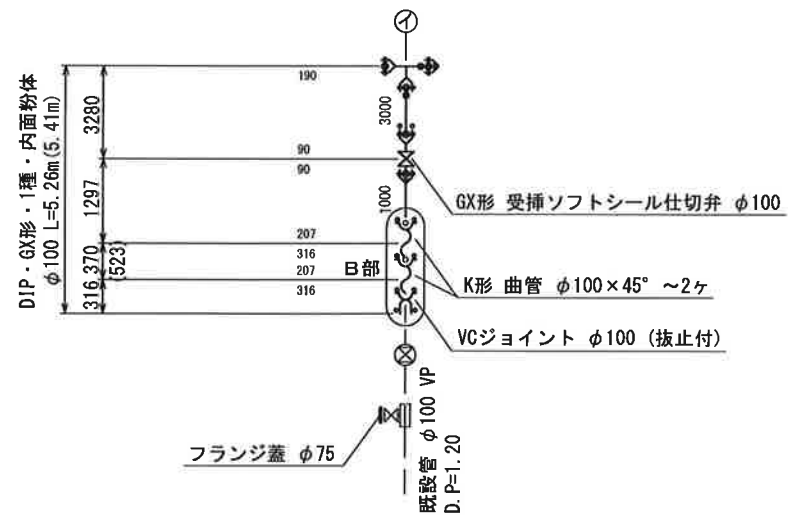


凡 例 (G X 形)			
	GX形継手	ライナ使用による伸び代	φ250~150 — 39mm
	ライナ使用箇所		φ100, 75 — 29mm
	製作時挿口加工済		
	P-Link使用箇所	継ぎ輪挿し口間の寸法	φ250 — 250mm
	G-Link使用箇所		φ150 — 240mm
	挿口リング加工		φ75 — 190mm

名 称	拘 束 長					土被り
	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	
22 1/2" 以下	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60以上
45" 以下	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.60以上
90" 以下	4.00	5.00	6.00	8.00	11.00	0.60以上
T字管	1.00	1.00	6.00	6.00	7.00	0.60以上
仕切弁・栓	12.50	15.50	21.00	26.50	31.50	0.60
	9.50	12.00	16.50	20.50	25.00	0.80
	8.00	9.50	13.50	17.00	20.50	1.00
	6.50	8.00	11.50	14.50	17.50	1.20
	5.50	6.50	9.50	12.00	14.50	1.50

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事				
工事場所	匠瑛市飯倉地先				
図面名称	配 管 詳 細 図				
葉 中	11 葉 中 4		縮 尺	NONE SCALE	
竣 工			工事番号		
図面番号	—		八匠水道企業団		

給水管取出しタイプ




本給水切替一覧表 P P φ20、φ25

番号	栓 番	氏 名	本管 口径	取出 口径	量水器 口径	取出し タイプ	サドル分水栓		分・止水用 ソケット		PPソケット		メータ ソケット		ボール式 伸縮止水栓		メータ用 ソケット		ボール式 乙止水栓		止水栓箇 数	ポリエチレン管 延 長		立ち上がり 寸法 h	車 道 内		宅 地 内				備 考	
							口 径	数量	口 径	数量	口 径	数量	口 径	数量	口 径	数量	口 径	数量	口 径	数量		口 径	数量		市道As D, P=0. 9m	町道As D, P=0. 9m	As D, P=0. 3m	Co D, P=0. 3m	砂利 D, P=0. 3m	土 D, P=0. 3m		
①	20638	越川 雅生	φ250	φ20	φ13	A	φ250×φ25	1	φ25×φ20	1	φ20	1	φ20	1	φ20×φ13	1	—	—	—	—	—	φ20	7.56	0.30						1.90	宅地内D, P=0.30	
②	22612	蔵谷 静愛	〃	φ25	—	B	〃 〃	1	φ25	1	φ25	2	—	—	—	—	φ25	2	φ25	1	1	φ25	7.93	〃			5.63			2.00		
③	23401	越川 一夫	〃	φ20	φ13	A	〃 〃	1	φ25×φ20	1	φ20	1	φ20	1	φ20×φ13	1	—	—	—	—	—	φ20	7.88	〃			5.18		2.10			
④	23533	村越 道夫	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	6.88	〃			5.18				0.60	宅地内+0.50
⑤	20637	中川 宏	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	—	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	4.50	〃			1.20				2.70	
⑥	22339	越川 幹男	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	—	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	3.80	〃			1.20				1.50	
⑦	20636	大関 久雄	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	—	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	3.30	〃			1.20				1.50	
⑧	12047	伊藤 益男	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	8.07	〃	5.47					2.00	メータ不明	
⑨	15810	佐藤 喜子	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	7.57	〃	5.47					1.50		
⑩	15714	佐藤 よし	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	8.07	〃	5.47					2.00		メータ不明
⑪	10364	片岡 健一	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	7.42	〃	5.42					1.40		
⑫	21923	越川 和	〃	〃	〃	〃	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	1	〃	1	〃 〃	1	—	—	—	—	—	〃	7.16	〃		5.06				1.50		
⑬	20639		〃	〃	—	B	〃 〃	1	〃 〃	1	〃	2	—	—	—	—	φ20	2	φ20	1	1	〃	7.36	〃		5.06				2.00	宅地内D, P=0.30	
																										</						

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匠瑛市飯倉地先		
図面名称	給水管取出しタイプ・給水管切替一覧表		
業中	11 葉 中 5	縮尺	NONE SCALE
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

假配管平面图 S=1/500









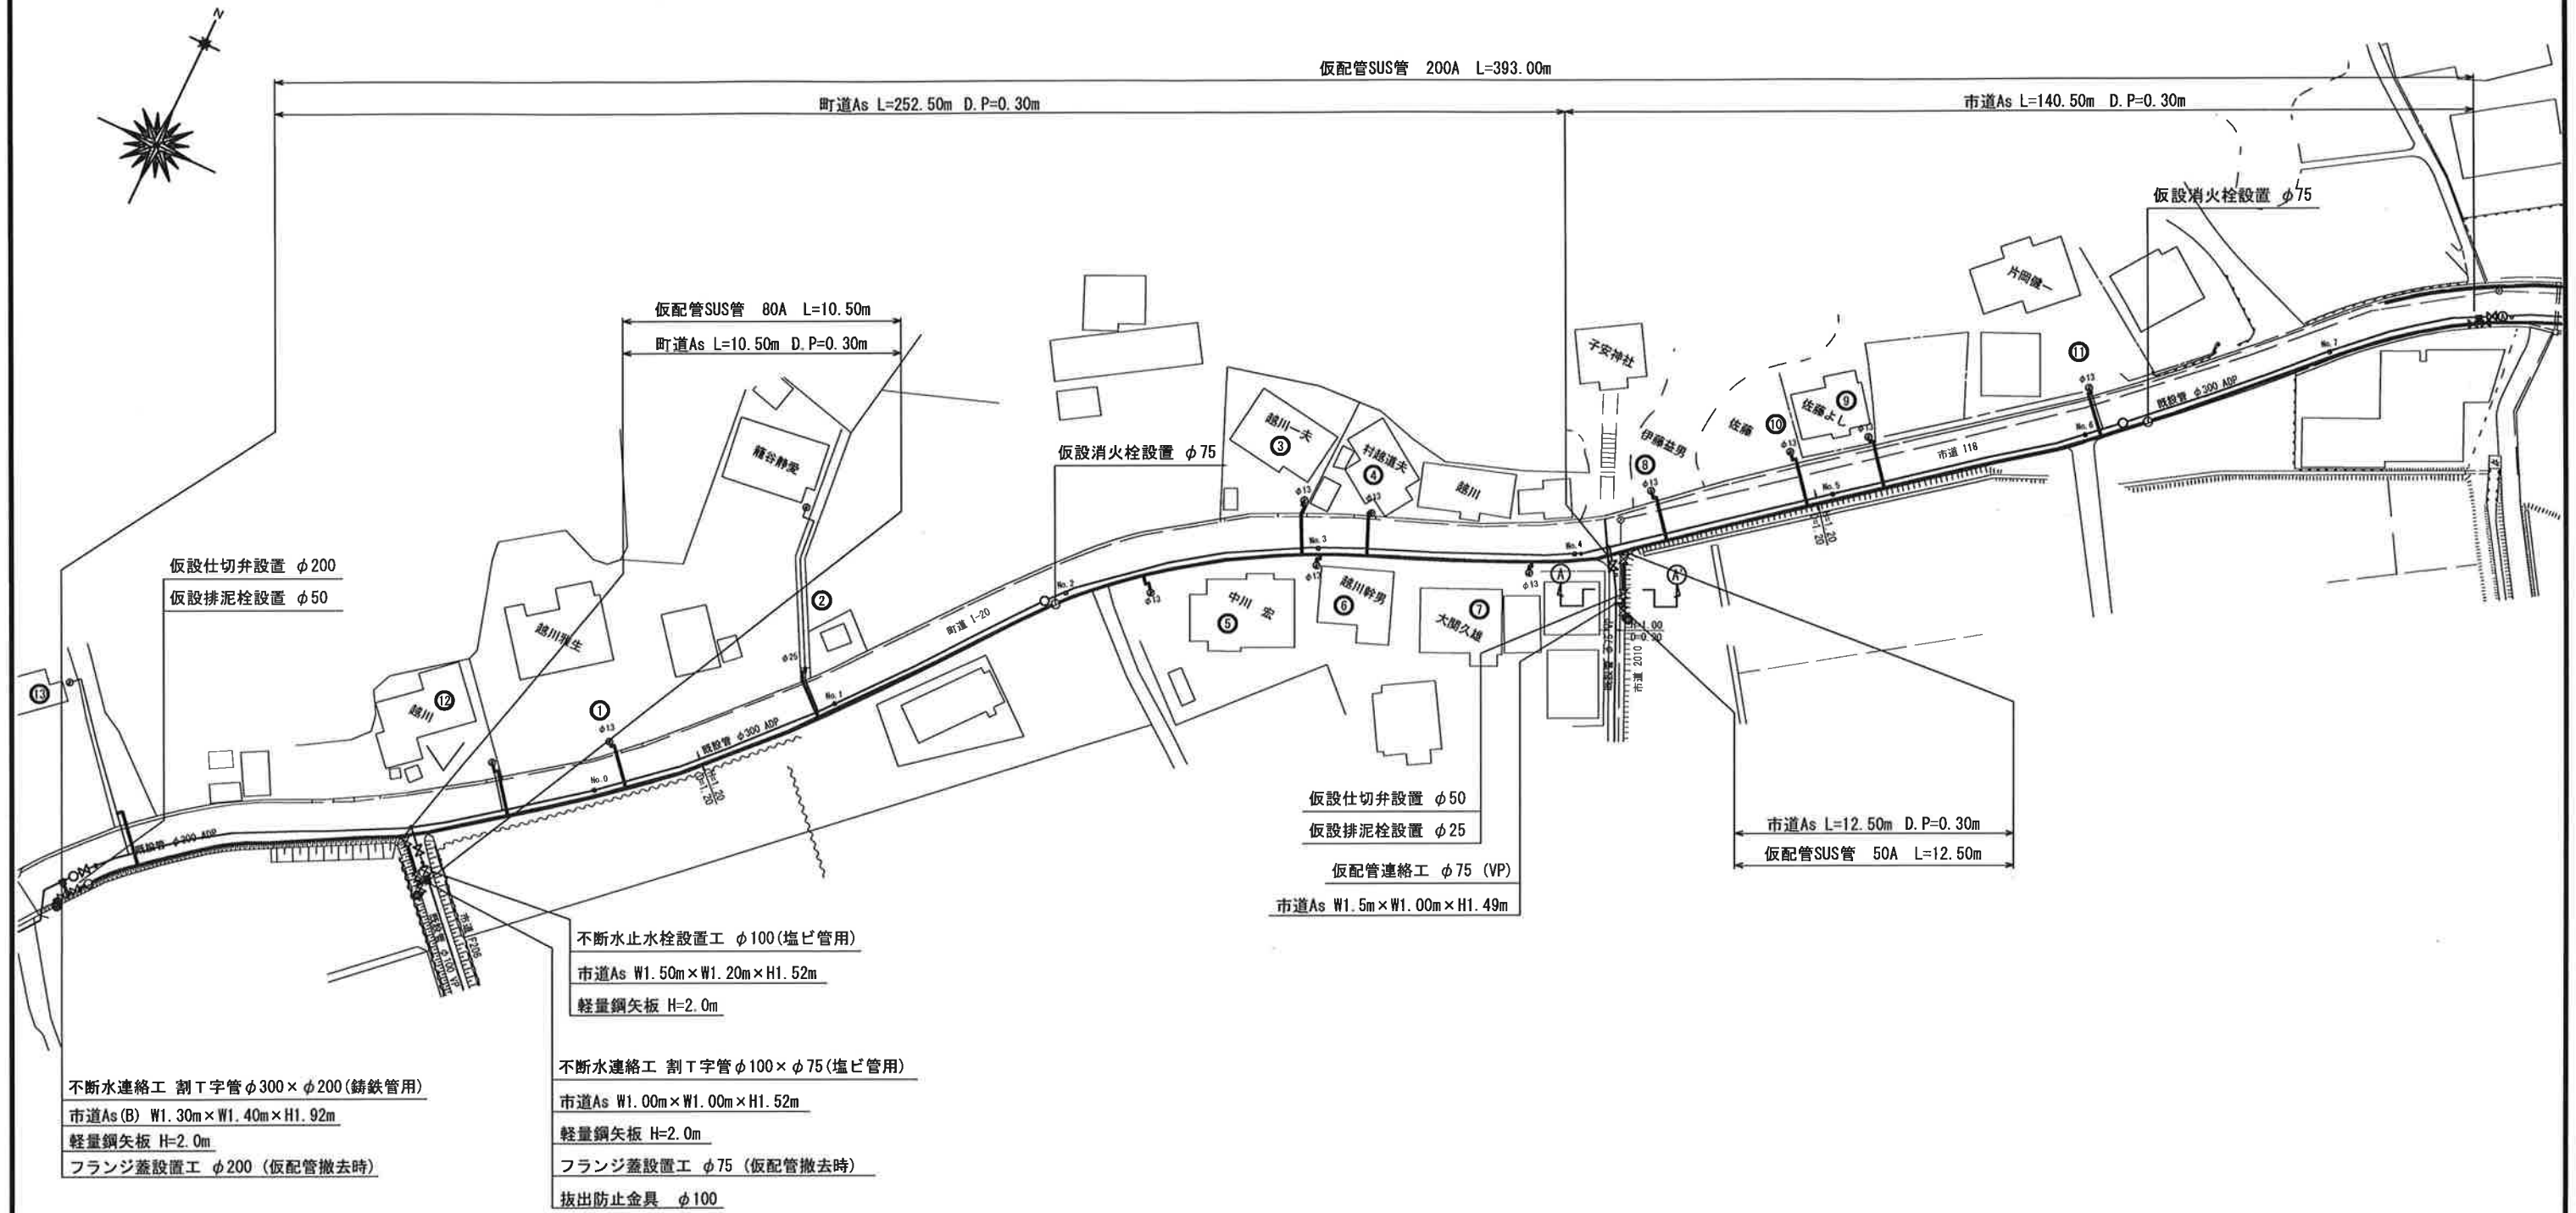


布設工集計表

[illegible]


工事名称	低地区第1-5区配水管更新工事		
工事場所	匝瑳市飯倉地先		
図面名称	仮配管平面図		
葉中	11 葉 中 6	縮尺	NONE SCALE
竣工		工事番号	
図面番号	八匠水道企業団		

横断面図 S=1/100



工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匝瑳市飯倉地先		
図面名称	横断面図 (仮配管)		
葉中	11 葉 中 7	縮尺	1 / 100
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

仮配管詳細図(1/2) S=NONE SCALE




資材名称	記号	資材名称	記号
直 管		レジュサー	
レキ 管		取り出し短管	
エル ボ		仮設消火栓	
チ ー ス		仮設空気弁	
バル ブ		撤去用短管	
受け × 受け			
受けXゲル-ペンダリング			
棒Xゲル-ペンダリング			


工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事				
工事場所	匝瑳市飯倉地先				
図面名称	仮配管詳細図(1/2)				
葉中	11 葉 中 8			縮尺	NONE SCALE
竣工				工事番号	
図面番号			八匝水道企業団		

仮配管詳細図 (2/2) S = NONE SCALE

仮設管 200A レンタル管 L=393.0m

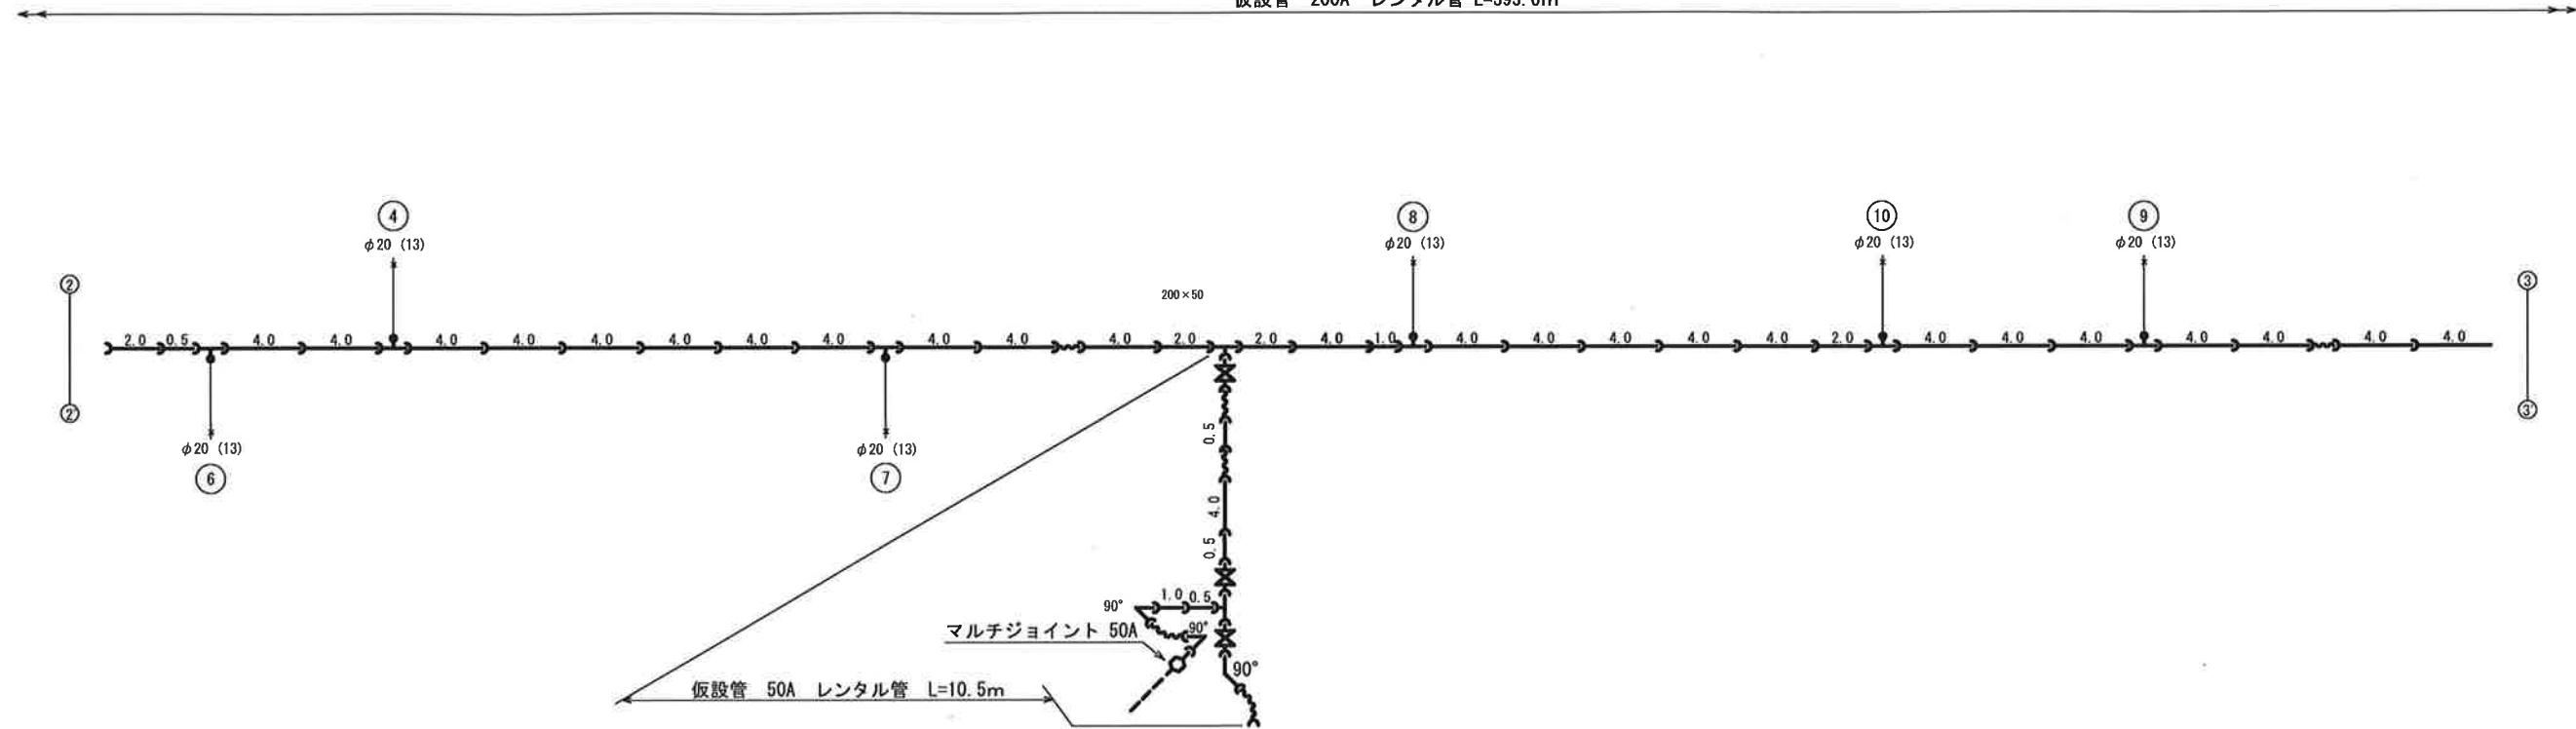




仮設管 200A レンタル管 L=393.0m



REPCS-G型資材表記一覧			
資材名称	記号	資材名称	記号
直管	—	レギュレーター	—
フレキ管	—	取り出し短管	—
エルボ	—	仮設消火栓	—
テーズ	—	仮設空気弁	—
バルブ	—	除去用直管	—
受け×受け	—		
受け×グルーピングリング	—		
押し×グルーピングリング	—		

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事		
工事場所	匝瑳市飯倉地先		
図面名称	仮配管詳細図 (2/2)		
葉中	11 葉中 9	縮尺	NONE SCALE
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

仮給水管取出しタイプ




仮給水切替一覧表

[illegible]

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事				
工事場所	匠瑤市飯倉地先				
図面名称	仮給水管取出しタイプ・仮給水管切替一覧表				
葉中	11 葉 中 10		縮尺	NONE SCALE	
竣 工			工事番号		
図面番号	一		八匠水道企業団		


本設土工標準図

標準掘削断面図




口 径	B	h
φ 300	900	323
φ 150	750	169
φ 75	700	93
φ 50	550	60
給水管	550	





市道As 舗装道



町道As 舗装道




宅地内復旧
D.P=0.30




仮設土工標準図

標準掘削断面図




口 径	B	H
φ 200	500	500
φ 100	500	500
φ 75	500	500
φ 50	500	500
給水管	500	500



市道As 舗装道



町道As 舗装道



土工定規



名 称	口 径	A	B	C
仮配管連絡工	φ 50~φ 150	1500	1000	200
不断水連絡工	φ 75~150 × φ 75~150	1000	1000	300
不断水連絡工	φ 300 × φ 200	1300	1400	400
仮設不断水止水栓設置工	φ 100	1500	1200	200
仮設不断水止水栓設置工	φ 150	1700	1500	200
仮設不断水止水栓設置工	φ 250~φ 300	2100	1800	300
フランジ蓋設置工	φ 150	1000	1000	200
フランジ蓋設置工	φ 300	1000	1000	400
離脱防止金具設置工	φ 150	1000	1000	200
割特殊押輪設置工	φ 300	1000	1000	400

工事名称	低地区第1-5工区配水管更新工事			
工事場所	匠環市飯倉地先			
図面名称	土 工 標 準 図			
業 中	11 葉 中 11		縮 尺	S = 1/20
竣 工			工事番号	
図面番号	一		八匠水道企業団	